

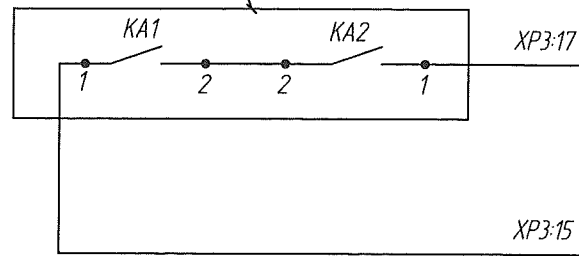
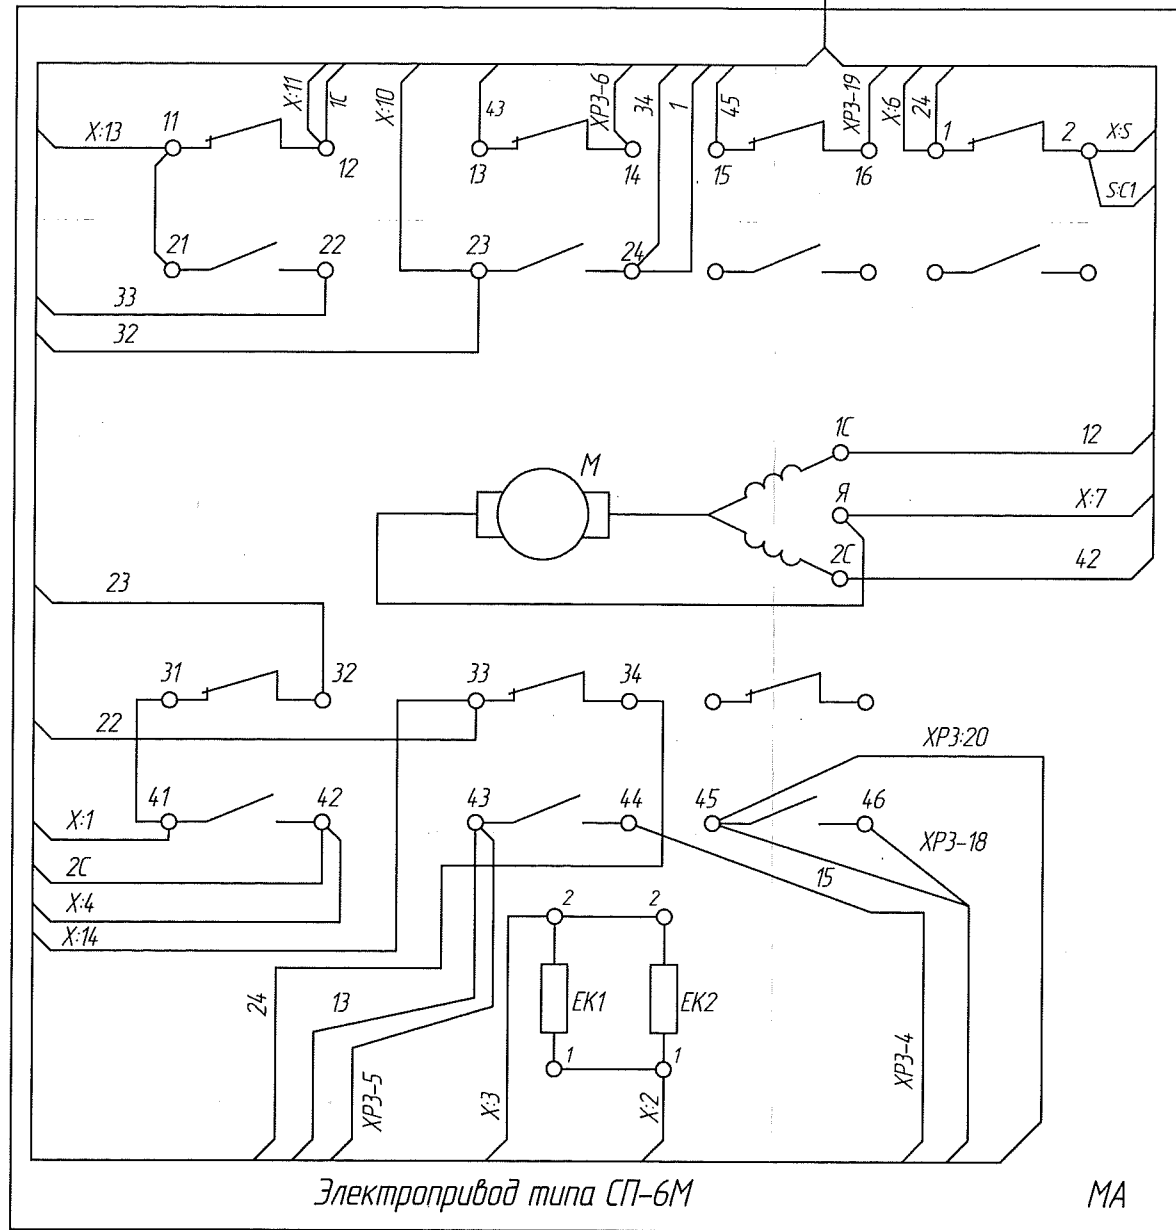


Панель с герконами

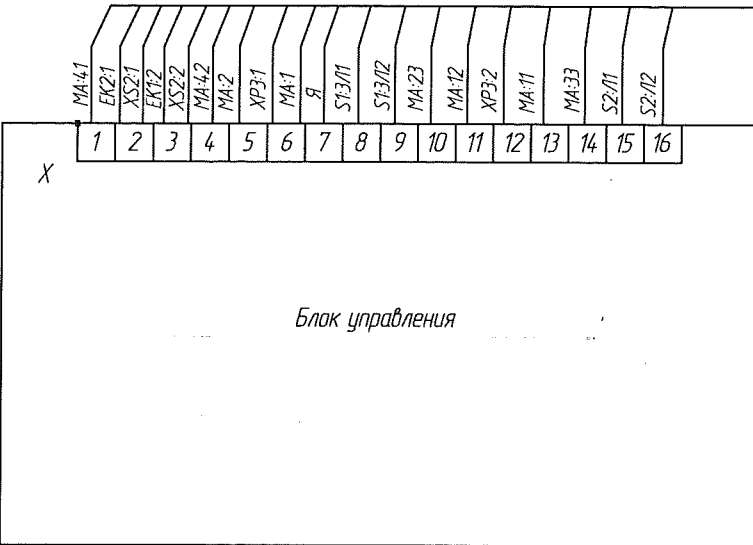

Пульт управления
(лицевая панель)

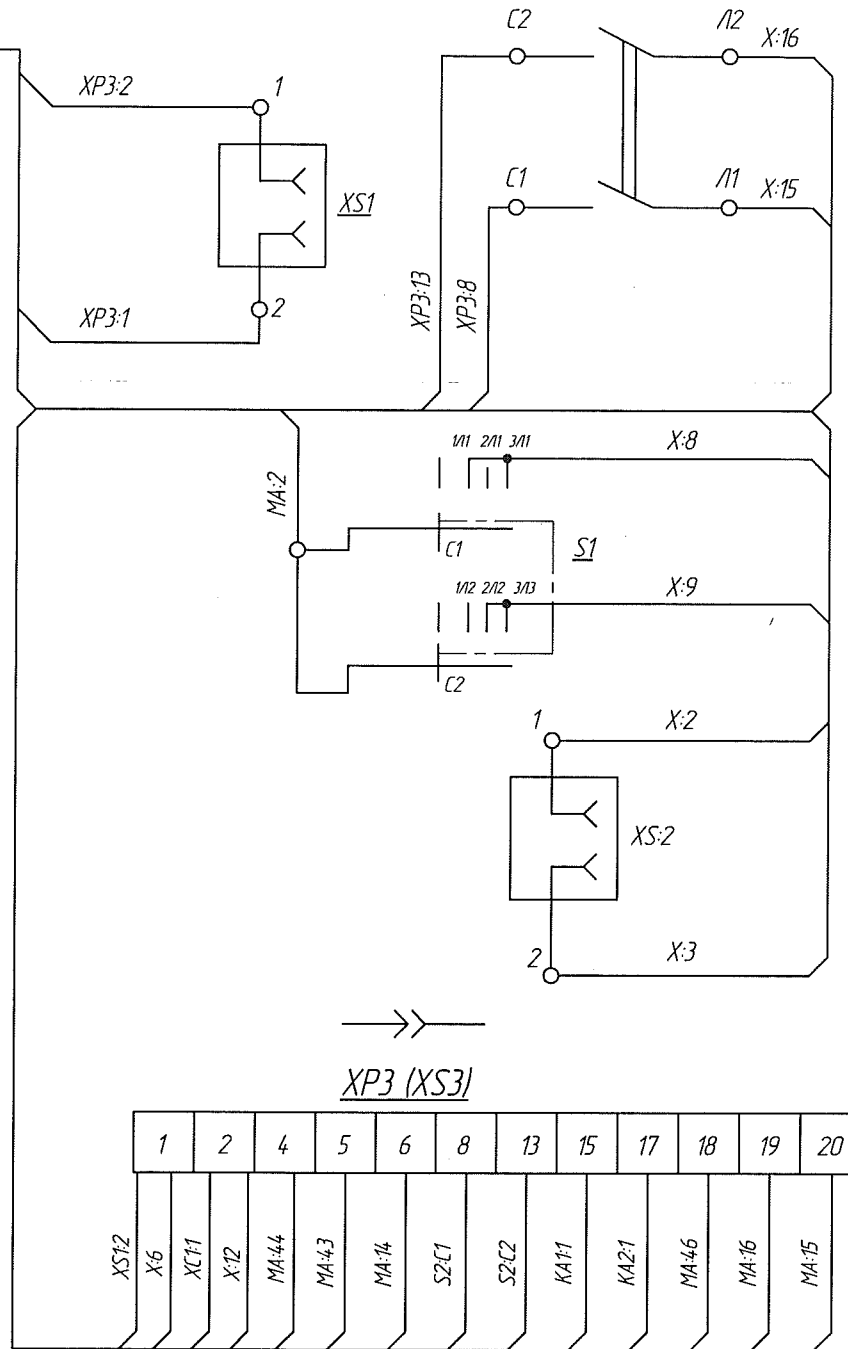

Монтаж выполнить проводом ПВ3-1,5 II 500 ГОСТ 6323-79

ЭКЗ. № 6

7	Зм.	133-2021	Сопров.	02.08.21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Софронов		Сопров.	
Проб.	Пинайчев			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Сиромаша			

Переключатель станции
стыкования ПСС-1
Схема электрическая соединений

Лит.	Масса	Масштаб
O1 A	-	-
Лист	Листов 1	
МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД»		

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.